


# Tulitöiden paloturvallisuusstandardi SFS 5900:2011

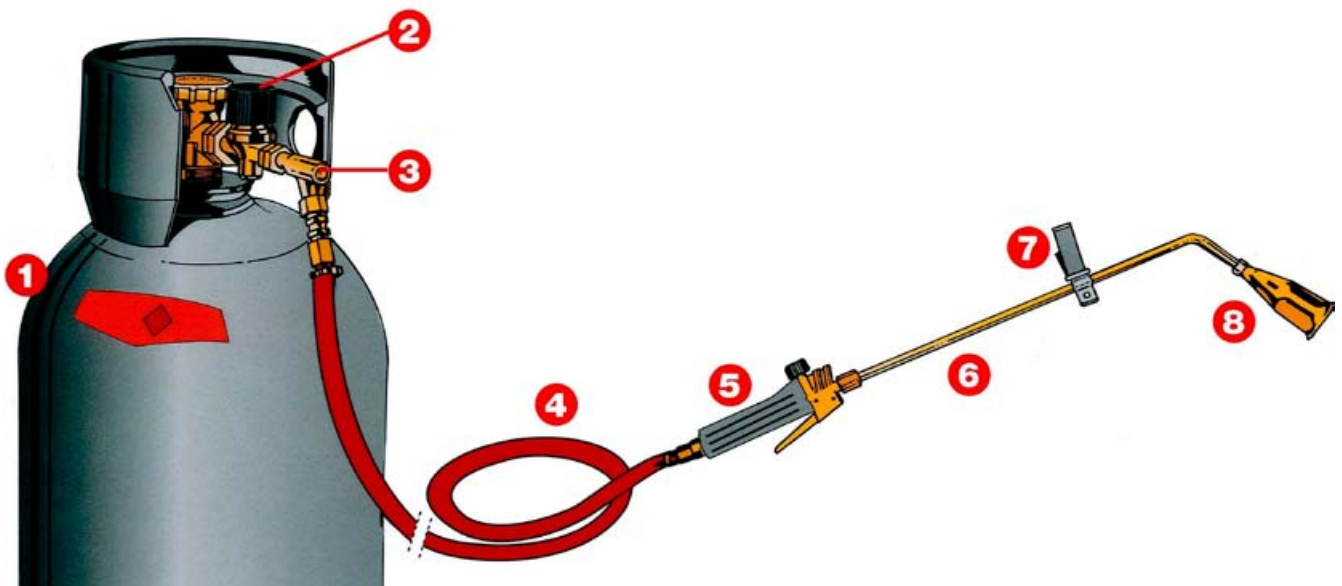

## Standardin mukainen nestekaasulaitteisto

1. Kaasupullo kierre- tai painoventtiilillä
2. Paineensäädin 0,5 bar - maksimi 4 bar, työkalun mukaan
3. Letkunmurtoventtiili (letkurikko-)
4. Nestekaasuletku, esim. Ø 6,3mm, maksimi pituus 10m \*)  
Merkinnät EN ISO 3821 (-30°)
5. Poltinkahva pietsosytytyksellä (päälle/pois-liipaisin) tai tuki- ja työliekki-liipaisinkahva. Tukiliekki ei säädettävä.
6. Poltinputki (kaulaputki)
7. Poltintuki
8. Poltin

\*) Katto- ja vedeneristysalan tulityöstandardi SFS 5991 eroaa.